
Standortausbildung Feuerwehr Frankenberg/Eder



Brandsicherheitsdienst



Allgemeines

- Brandsicherheitsdienst (BSD) ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde
- Die Gemeinde entscheidet, ob ein BSD durchgeführt wird
- Der Leiter der Feuerwehr entscheidet, wie ein BSD durchgeführt wird



Mindeststärke und Anforderungen

- **Mindestens zwei Personen**
- **Mitglieder der Einsatzabteilung der örtl. zuständigen öffentlichen Feuerwehr oder Werkfeuerwehr**
- **Der Wachhabende soll Gruppenführer sein der Wachposten muss mindestens Grundausbildung haben**



Der Leiter der Feuerwehr bestimmt insbesondere über:

- **die Stärke und Dienstkleidung des BSD**
- **die Ausrüstung**
- **den Dienstbeginn, bzw. das Dienstende und erforderlichenfalls die Ablösung**
- **besondere Aufgaben und Pflichten des BSD**
- **die Person des Wachhabenden, bzw. der Wachposten**
- **Dienstanweisungen und Dienstbücher, insbesondere bei sich wiederholenden Veranstaltungen**



Pflichten und Aufgaben vor der Veranstaltung

- Dienstaufnahme vor Einlass der Besucher, jedoch mindestens 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung
- Wachhabende stellt die Vollzähligkeit der Wachmannschaft fest, prüft die Nachrichtenverbindung zur Brandmeldestelle (Leitstelle)



- Alle Möglichkeiten der Nachrichtenübermittlung wie Funk, Brandmelder, Telefon prüfen
- Die Vollständigkeit und den ordnungsgemäßen Zustand der Ausrüstung prüfen



Pflichten und Aufgaben vor der Veranstaltung

- Beim Veranstalter, bzw. dessen Beauftragten melden und ggf. gemeinsame Funktionsüberprüfungen von Sicherheitseinrichtungen durchführen



- Gegebenenfalls Absprachen zwischen den Wachhabenden und den Sicherheitsdiensten anderer Organisationen treffen
- Rundgang durch den Kontrollbereich durchführen
- Der Wachhabende weist die Wachposten in ihre Aufgabenbereiche ein
- Bei bestimmten Veranstaltungen evtl. Schlauchleitungen aufbauen



Kontrollgang im Wachbereich

Bei einem vor Veranstaltungsbeginn durchzuführenden Rundgang im gesamten Wachbereich ist insbesondere darauf zu achten, dass

- **die Verkehrswege und Aufstellflächen für Lösch- und Rettungsfahrzeuge freigehalten und passierbar sind,**
- **die Rettungs- und Angriffswege frei sind,**
- **die Rettungswege in der erforderlichen Breite freigehalten, sicher benutzbar und beleuchtet sind,**
- **die Notausgänge nicht verschlossen, benutzbar, in voller Breite leicht von innen zu öffnen und die Sicherheitsbeleuchtung eingeschaltet (Dauerbetrieb) ist,**
- **automatisch auslösende Tür-Feststellvorrichtungen für Notausgänge funktionstüchtig sind,**
- **die Feuerschutz- und Rauchabschlüsse – sofern sie nicht durch Rauchmelder gesteuert sind – geschlossen sind,**



Kontrollgang im Wachbereich

- die Kleinlöschgeräte und Wandhydranten vorhanden, zugänglich und betriebsbereit sind,





- die Sicherheitseinrichtungen (Schutzvorhang, Löschanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Alarmierungseinrichtungen) betriebsbereit sind,
- Sicherheitsvorkehrungen für feuergefährliche Handlungen (Aschenbecher, Löscheimer, sand- bzw. wassergefüllte Behälter) getroffen sind,



Kontrollgang im Wachbereich

- Bedienungseinrichtungen von sicherheitstechnischen Einrichtungen zugänglich und betriebsbereit sind,
- die zugewiesenen Postenstände für die Kontrolle des zugewiesenen Wachbereiches so angeordnet sind, dass sie Übersicht (z. B. über Szenenfläche) geben.

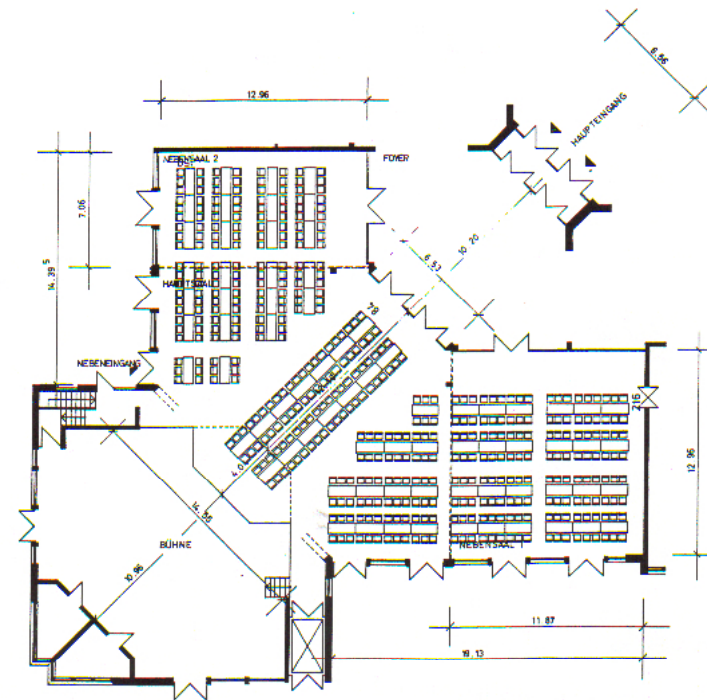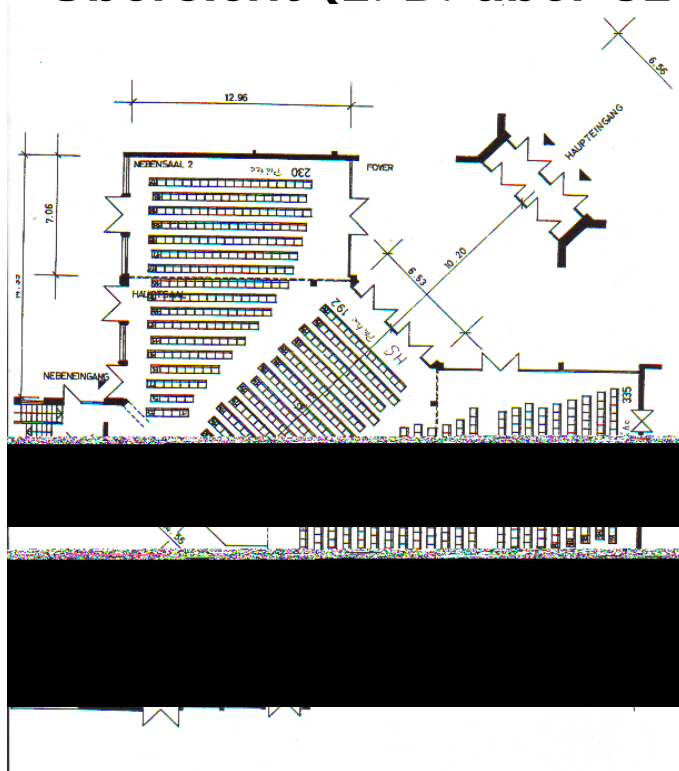



Pflichten und Aufgaben während der Veranstaltung

- **höflich und verbindlich gegenüber dem Veranstalter und dem Personal verhalten**
- **Postenplätze einnehmen und nicht ohne Kenntnis des Wachhabenden verlassen**
- **auf die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen achten**
- **während der Pausen muss ein Posten den Bereich weiterhin überwachen**
- **evtl. Kontrollgänge durchführen**
- **die Veranstaltung nur bei unmittelbarer Gefahr stören**

bei Messen und Märkten:

- **Rundgänge durchführen**
- **mindestens 2 Posten müssen an einem festgelgten Platz ständig erreichbar sein**



Pflichten und Aufgaben nach Ende der Veranstaltung

- **BSD erst beenden, wenn alle Besucher die Veranstaltung verlassen haben bzw. eine besondere Gefährdung aufgrund der geringen Personenzahl nicht mehr gegeben ist**
- **ein abschließender Kontrollgang ist durchzuführen**
- **nach Abschluss der Kontrollgänge ist dem Wachhabenden der ordnungsgemäße Zustand der Wachbereiche zu melden**
- **der Wachhabende meldet sich beim Beauftragten des Veranstalters und bei der zuständigen Brandmeldestelle ab**
- **der Wachhabende hat einen Wachbericht zu erstellen**



Maßnahmen bei einem Brand oder sonstigen Gefahren außerhalb der Versammlungsstätte

- **Brandmeldestelle informieren**
- **Erkundung und Prüfung der Auswirkung auf die Versammlungsstätte durch den Wachhabenden und evtl. Beseitigung der Gefahr**
- **Übrige Mitglieder des BSD bleiben in der Versammlungsstätte**



Maßnahmen bei einem Brand oder sonstigen Gefahren innerhalb der Versammlungsstätte

Reihenfolge:

- 1. zuständige Brandmeldestelle informieren**
- 2. Erkundung, Brandbekämpfung**
- 3. Lösch- und Sicherheitseinrichtungen auslösen**
- 4. Einweisung der anrückenden Einsatzkräfte**



Checkliste

Maßnahmen vor der Veranstaltung:

| Maßnahmen | | | Bemerkungen: |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Wachmannschaft vollzählig | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | |
| Anmeldung bei der Leitstelle | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> Funk <input type="checkbox"/> Telefon |
| Kontaktaufnahme mit dem Veranstalter | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | Name: |
| Rundgang durch den Kontrollbereich durch den Wachhabenden | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | |
| Anfahrweg und Aufstellfläche für die Feuerwehr und Rettungsdienst frei ? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | |
| Rettungs- und Angriffswege frei (keine Gegenstände im Weg, keine Brandlasten im Bereich, Bestuhlungsplan eingehalten usw.) | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | |
| Notausgänge sind nicht verschlossen und sind von innen zu öffnen | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | |



Checkliste

| | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Wandhydranten, Feuerlöscher sind frei zugänglich und betriebsbereit | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | |
| Rauch- und Wärmeabzugsanlage ist betriebsbereit | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | |
| Sicherheitsvorkehrungen für feuergefährliche Handlungen sind getroffen | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> Aschenbecher <input type="checkbox"/> Löscheimer <input type="checkbox"/> wasser-, bzw. sandgefüllter Behälter <input type="checkbox"/> _____ |
| Abschließender Kontrollgang | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | |
| Abmeldung beim Veranstalter | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | |
| Abmeldung bei der Leitstelle | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> Funk <input type="checkbox"/> Telefon |
| Wachbericht erstellt | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | |